




## ZuAbLS-D-R\_Mustercheckliste-Wartung-Inspektion\_Einzelraumgerät



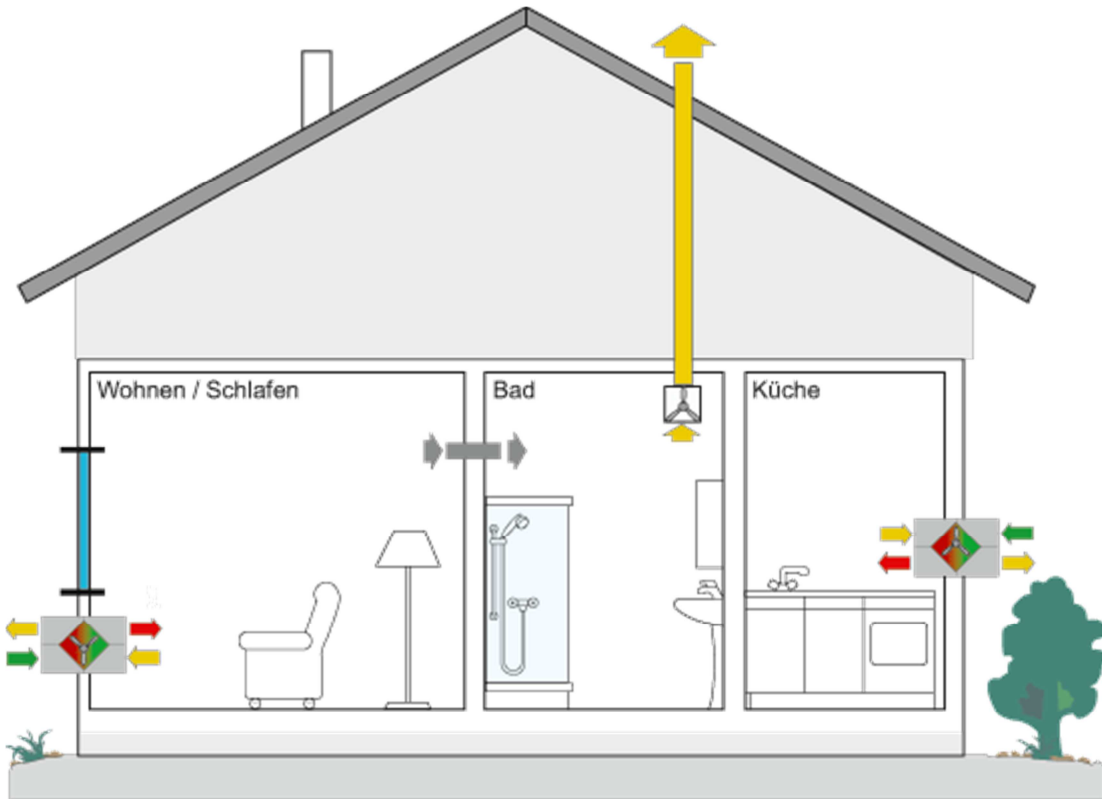

Was	kann vom Betreiber erledigt werden	muss vom Fachhandwerker erledigt werden	i.O./n.i.O./behoben	Bemerkung
-----	------------------------------------	---	---------------------	-----------

Wartung	Einzelraumgerät	<b>Wandeinbaugeschäuse/Innen-, Außenblenden</b>			
		auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen		X	
innere und äußere Reinigung			X		
Verschleißbarkeit der Innenblende prüfen			X		
<b>Wärmetauschereinheit</b>					
auf Beschädigung prüfen			X		
Ggf. Reinigung			X		
<b>Luftfilter</b>					
Filter turnusgemäß wechseln / reinigen		X			
Filterwechselanzeige bei Filterwechsel zurücksetzen		X			
Filterwechsel dokumentieren		X			
<b>Ventilator</b>					
Ventilator prüfen u. ggf. reinigen		X			
<b>Steuerung/elektr. Anschluss</b>					
Funktion prüfen		X			
Luftverteilung	<b>Überströmungsdurchlass</b>				
	Funktion prüfen u. ggf. reinigen		X		

Ort/Datum: .....

Ort/Datum: .....

(Unterschrift des Kunden)

(Unterschrift des Wartungsunternehmens)